



PRINZIPSCHEMA




Kleinspannung  
0,75mm<sup>2</sup>  
— 230 Volt 1,5mm<sup>2</sup>

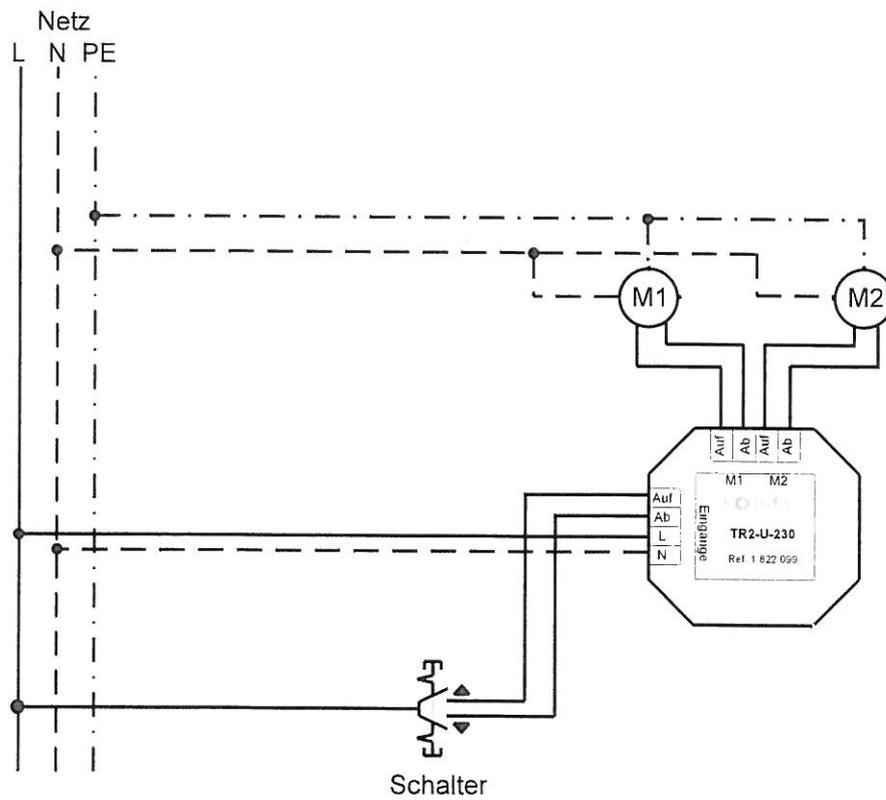

Technische Änderungen vorbehalten


<p>———— Spannungsführender Leiter</p> <p>- - - - - Neutraleiter</p> <p>- . - . - Schutzleiter</p> <p>..... Optional</p>	<p>Alle Leiterquerschnitte betragen <b>1,5mm<sup>2</sup></b>. Mögliche Abweichungen sind gekennzeichnet.</p>	<p>TR2 – U – 230 ( Trennrelais für zwei Antriebe)</p>	<p>gezeichnet: C.D</p> <p>kontrolliert: N.W</p> <p>20. September, 2007</p>
	<p>Somfy AG Vorbuchenstrasse 17 8303 Bassersdorf Tel: 044 / 838 40 30 Fax: 044 / 838 41 95</p>	<p>Die Steuergeräte dürfen nur in <u>trockenen</u> Räumen montiert werden. Für Steuerleitungen mit Kleinspannung immer <u>abgeschirmte</u> Kabel verwenden. Es müssen die <u>örtlichen Installationsvorschriften</u> beachtet werden.</p>	<p>DTV 02.005</p>

# PRINZIPSCHEMA

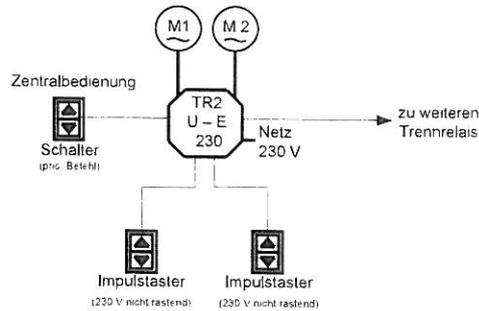

Kleinspannung  
0,75mm<sup>2</sup>

— 230 Volt 1,5mm<sup>2</sup>

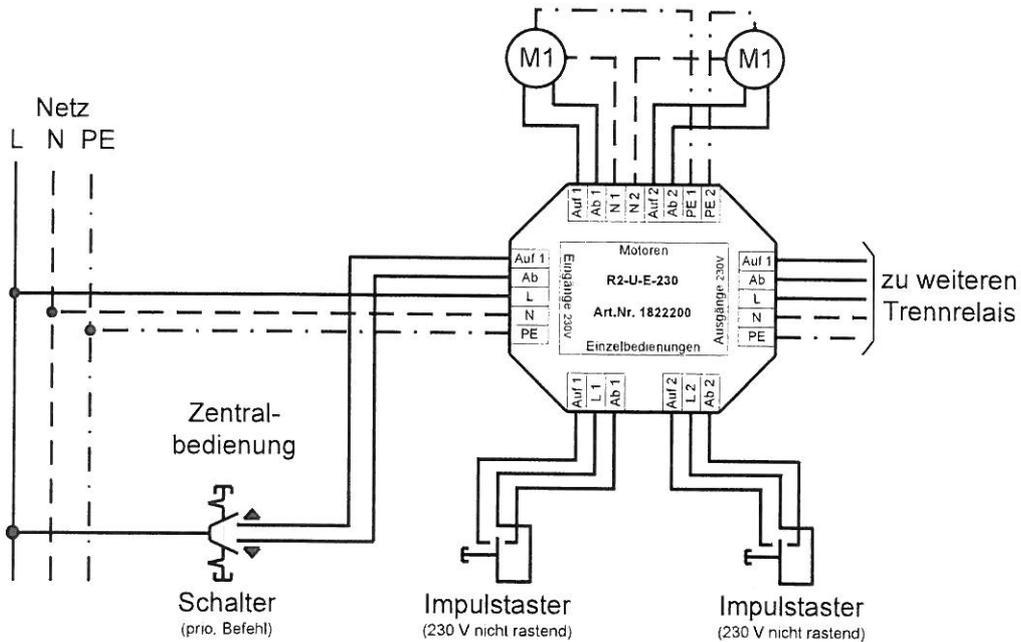

Technische Änderungen vorbehalten

<p>—— Spannungsführender Leiter</p> <p>- - - - - Neutraleiter</p> <p>- . - . - Schutzleiter</p> <p>..... Optional</p>	<p>Alle Leiterquerschnitte betragen <b>1,5mm<sup>2</sup></b>. Mögliche Abweichungen sind gekennzeichnet.</p>	<p>TR2 – U – E – 230 (Trennrelais für zwei Antriebe mit Einzelbedienung)</p>	<p>gezeichnet: C.D kontrolliert: P.T 24. September, 2007</p>
	<p>Somfy AG Vorbuchenstrasse 17 8303 Bassersdorf Tel: 044 / 838 40 30 Fax: 044 / 838 41 95</p>	<p>Die Steuergeräte dürfen nur in <u>trockenen</u> Räumen montiert werden. Für Steuerleitungen mit Kleinspannung immer <u>abgeschirmte</u> Kabel verwenden. Es müssen die <u>örtlichen Installationsvorschriften</u> beachtet werden.</p>	<p>DTV 02.006</p>